


Příloha 4.1 Izolinie hladiny podzemní vody v kolektoru B - obvyklé poměry jímání

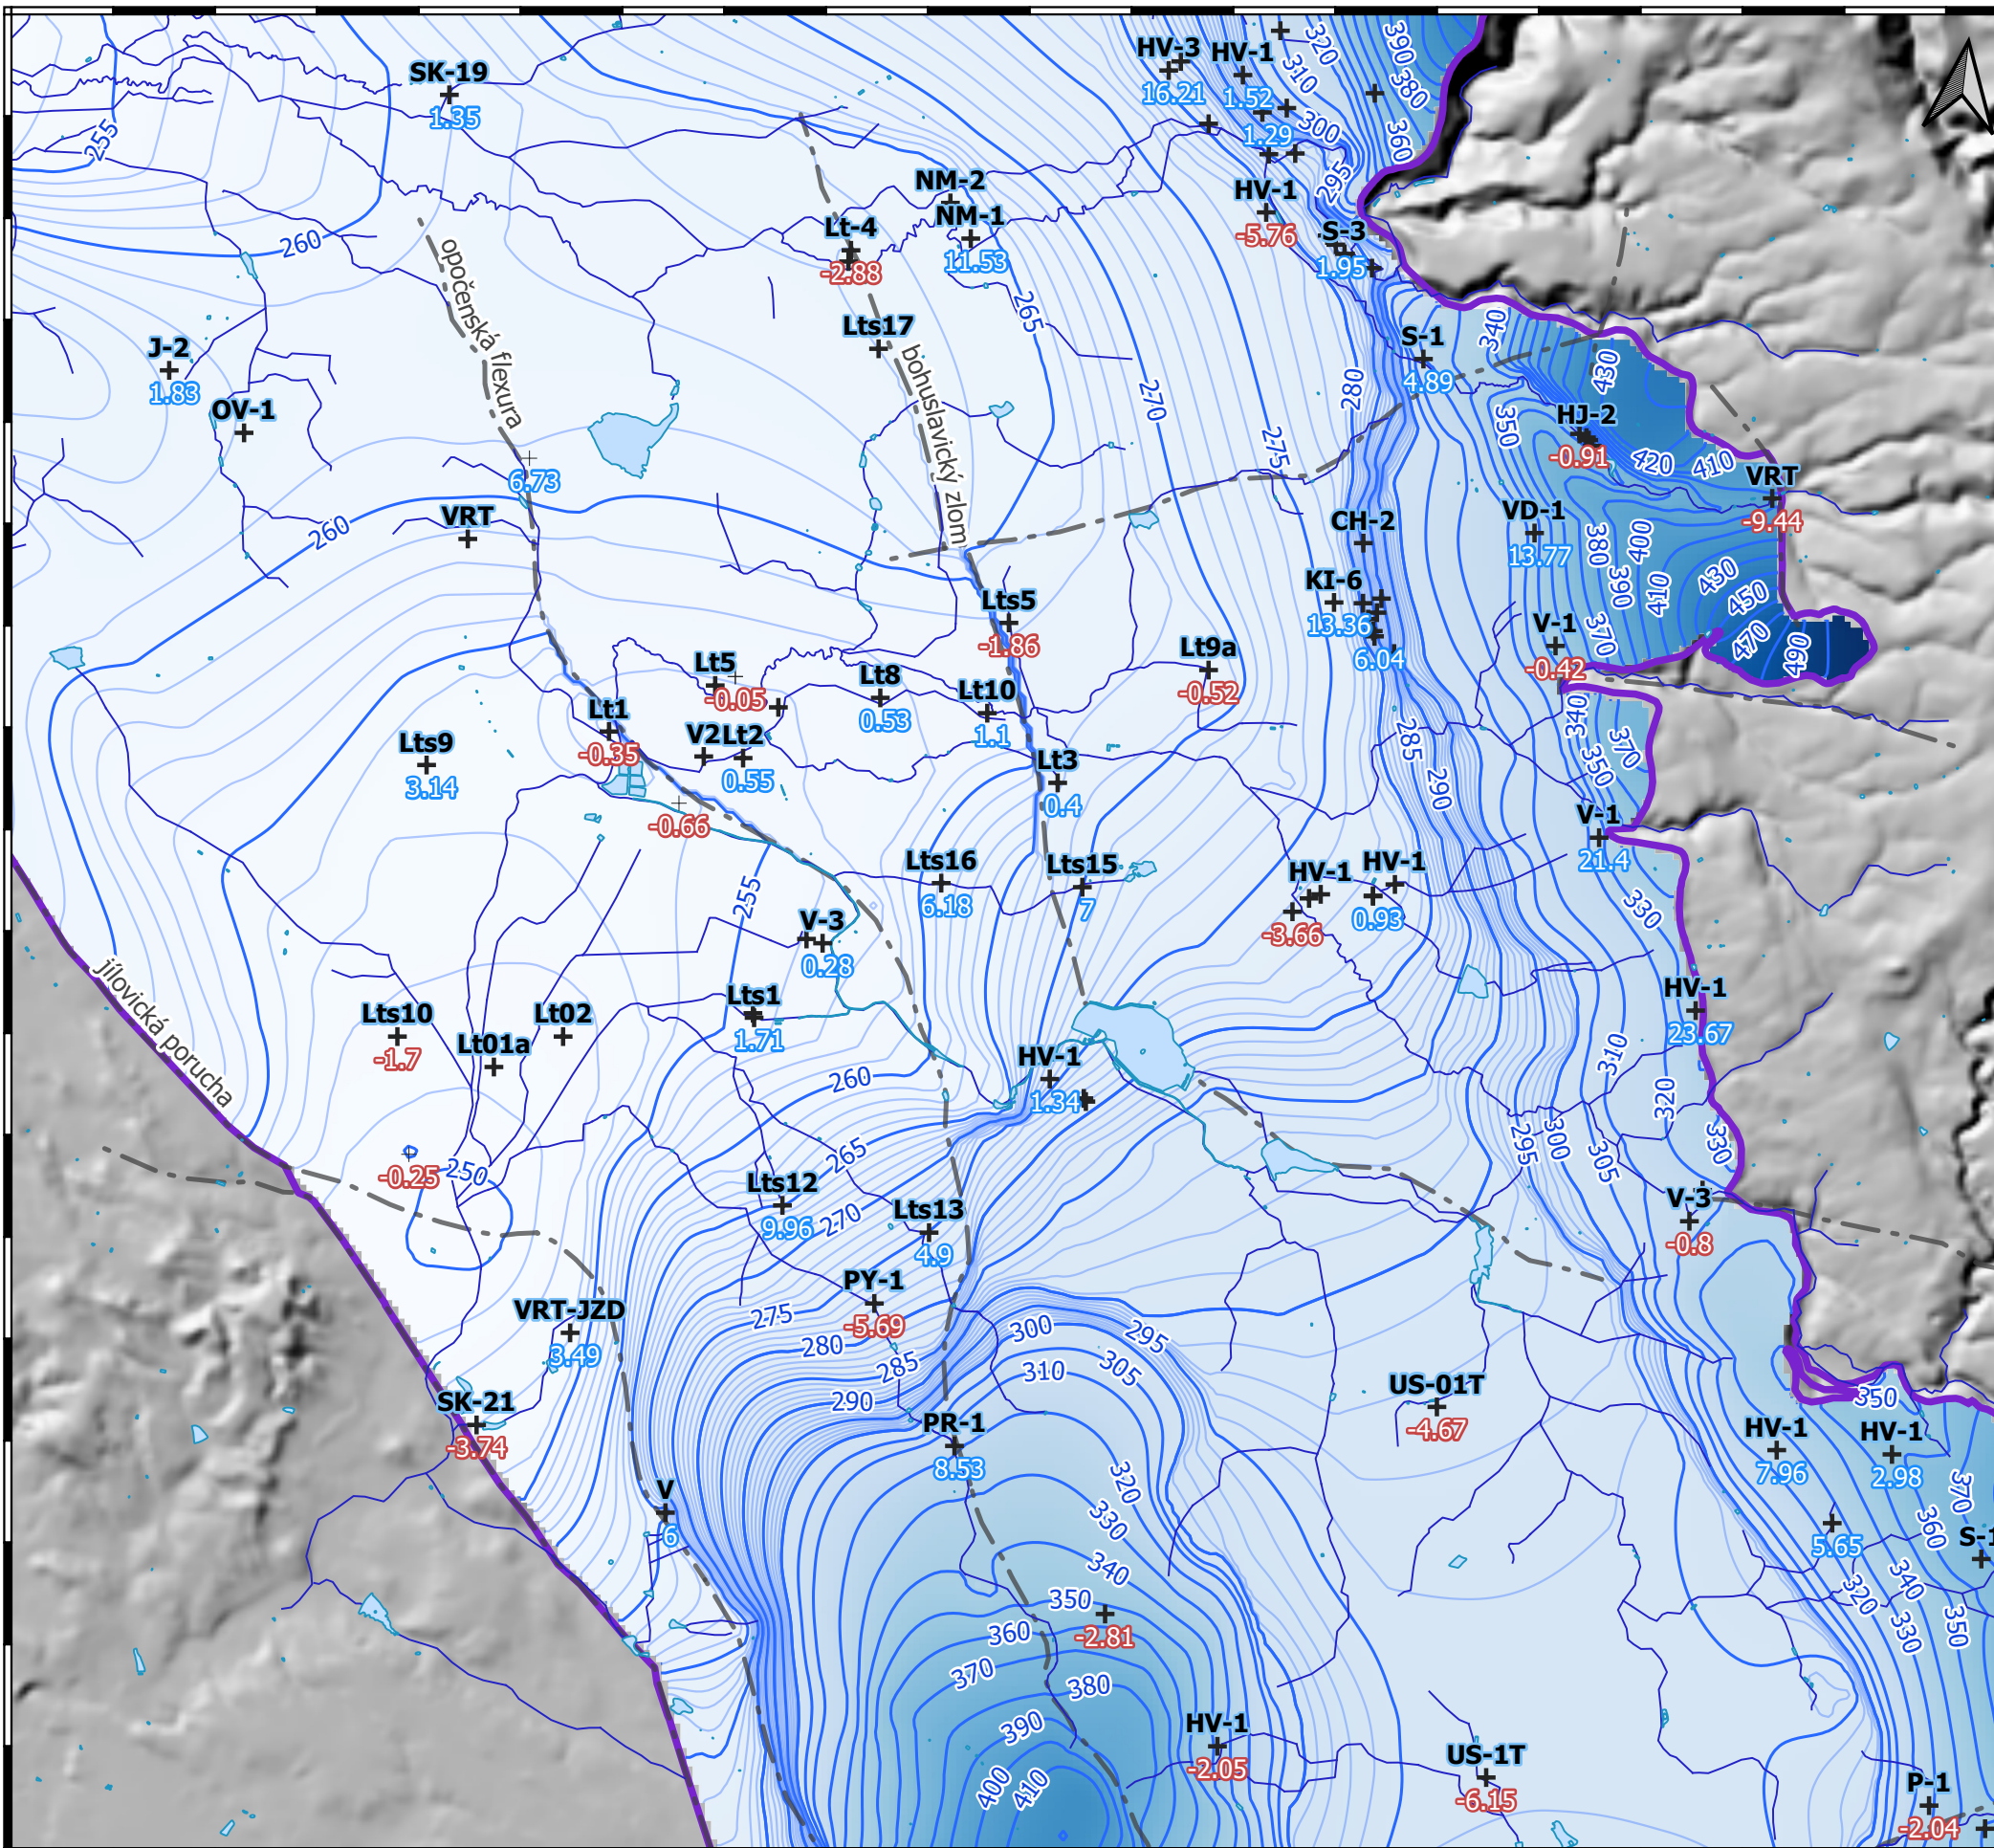

Legenda:

- Vodní toky
- Vodní plochy
- — Hlavní poruchové zóny
- Hranice kolektoru B

Izolinie modelové hladiny podzemní vody

- hlavní po 5 m
- vedlejší po 1 m

SP-1

- SP-1
+ Vrt s údajem o úrovni hladiny podzemní vody
+ Rozdíl měřené a modelové úrovně h. p. v.
2.98 - měřená hladina nad modelovou
+ Rozdíl měřené a modelové úrovně h. p. v.
-0.8 - měřená hladina pod modelovou

Odběry podzemní vody VaK Hradec Králové, a.s.

objekt	odběr [l/s]
Lt01a	7,2
Lt02	10,3
Lt1	18,9
Lt2	30,6
Lt3	8,1
Lt4	15,4
Lt6	30,7
Lt-8a	25
Lt9a	15,4
V1b	6,5
V2	27,8
suma	195,9

0 1 2 3 4 5 km