


Příloha 1.3 Situace protipovodňových opatření dle ŠINDLAR s.r.o. (2010)

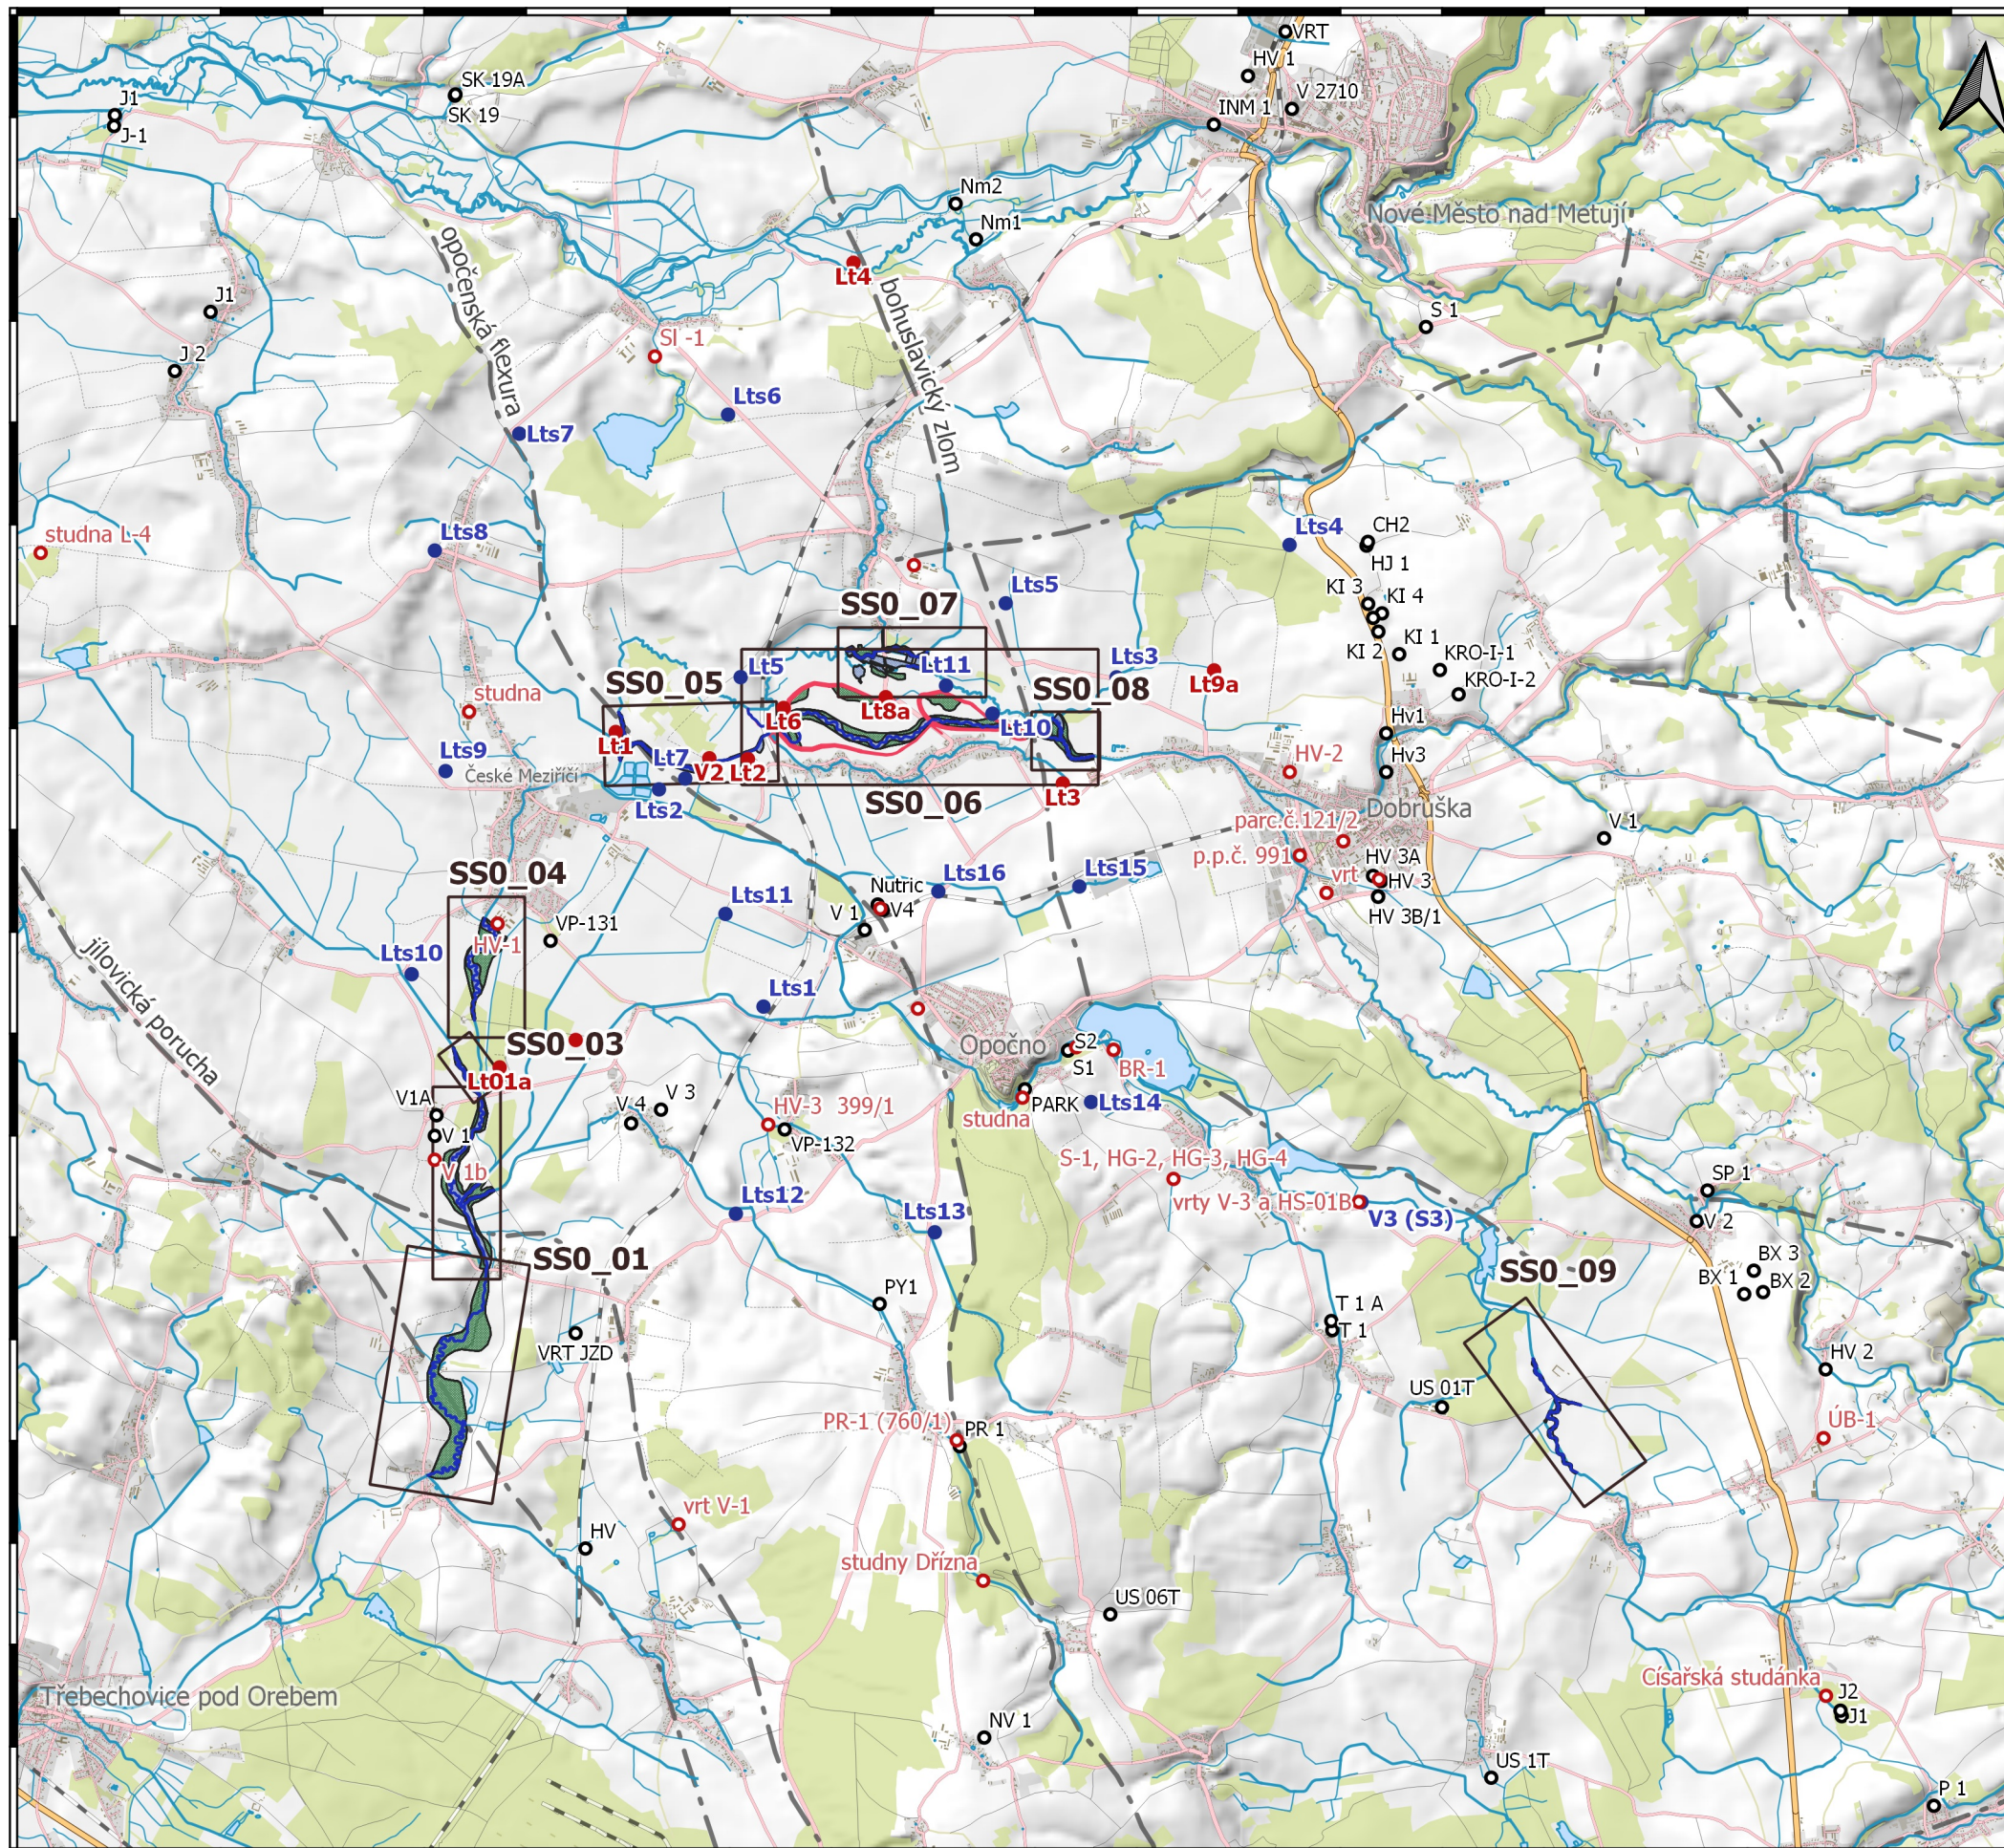

Legenda:

■ Vodní plochy

Vodní tok:

— hlavní

— vedlejší

- - - Hlavní poruchové zóny

● Vrt s odběrem podzemní vody - VaK Hradec Králové

○ Vrt s odběrem podzemní vody - ostatní

● Vrt s režimním měřením hladiny podzemní vody

○ Hydrogeologický vrt

Přírodě blízká protipovodňová opatření (PBPO)
 dle ŠINDLAR s.r.o. (2010)

— Osa hrazí poldrů

— Návrh osy toku

Meandrový pás

Tvrdý luh

Podkladová mapa: OpenStreetMaps

0 1 2 3 4 5 km